
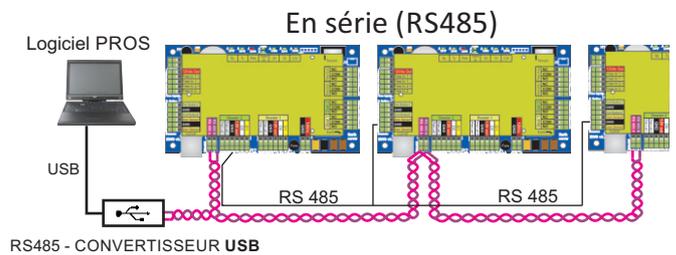
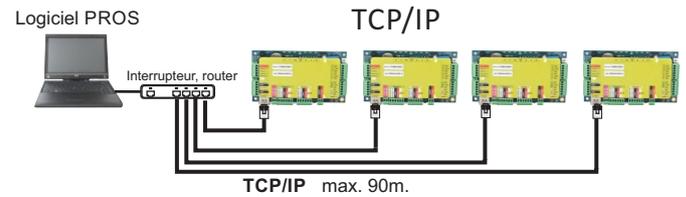



Instructions:

1. Le lecteur et le contrôleur doivent se trouver à moins de 50 mètres l'un de l'autre.
2. Toujours utiliser des paires de câbles torsadés pour raccorder un réseau RS485 (lecteurs biométriques ou contrôleurs EWS).
3. Les câbles du Wiegand ne doivent pas être en paires torsadées (D0 et D1).
4. Toujours maintenir une structure en cascade de la ligne RS485.
5. **Vérifier que le bornier est correctement inséré; s'assurer qu'il n'est pas décalé d'une position vers la gauche/droite et que les câbles ne sont pas branchés dans le sens inverse.**
6. **Ne pas échanger la borne du RS485 avec celle de l'alimentation électrique**
7. Tous les contrôleurs qui communiquent par TCP/IP doivent avoir des adresses IP différentes.

Communication:

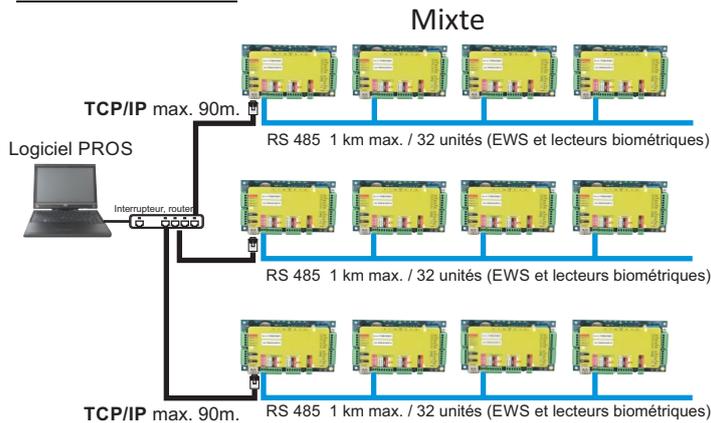

Syntaxonisation de RS485 :

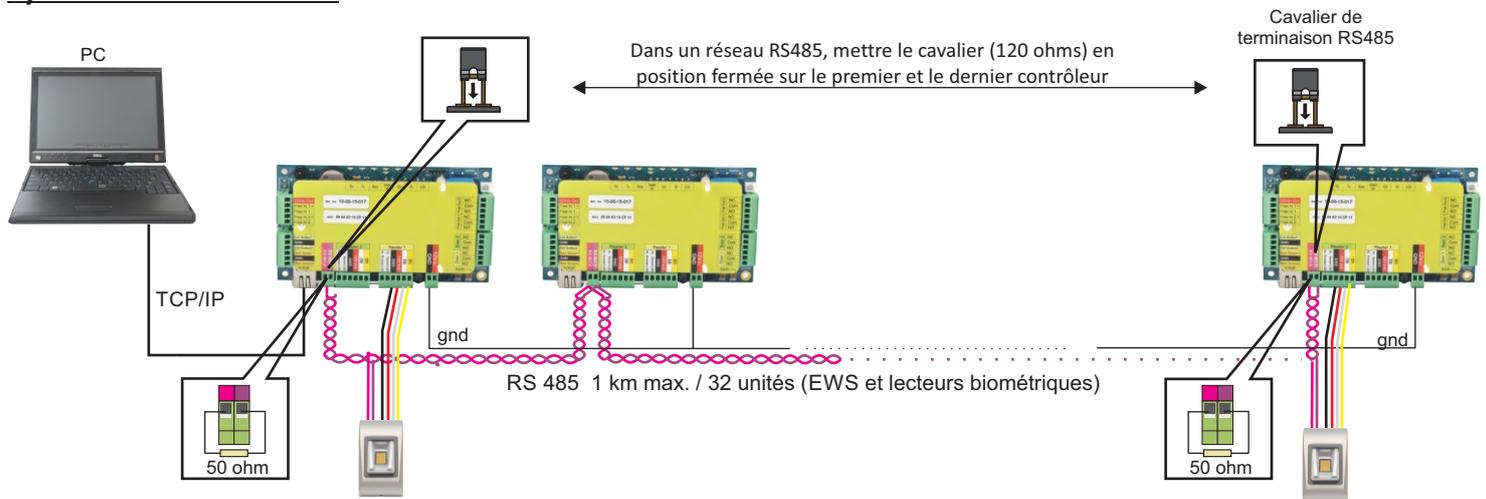

REMARQUE IMPORTANTE :

- La ligne de communication RS485 doit avoir une structure en cascade, PAS en étoile.
- Le câble doit être torsadé et blindé. Si le blindage est utilisé, raccorder la TERRE d'UN côté de la ligne RS485 au câble blindé.
- Raccorder la masse de chaque unité de la ligne RS485 à l'aide d'un troisième fil dans le même câble.

Résistances de terminaison RS485 :

- Raccorder une résistance de 120 ohms à chaque extrémité de la ligne. Si l'EWS se trouve à l'extrémité de la ligne, utiliser une résistance intégrée (120 ohms) en fermant le cavalier.
 - Si la communication n'est pas établie et stable, utiliser les résistances externes fournies dans le kit de matériel.
- En cas d'utilisation d'un câble de catégorie 5, généralement, une terminaison réalisée avec une résistance externe de 50 ohms ou une combinaison de résistance externe de 50 ohms et de résistance de terminaison de l'EWS (120 ohms) peuvent être une solution.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE En outre, il est conforme à la directive RoHS2 EN50581:2012

